


2 RÉSZES GÖMBCSAP PN64 KÜLSŐ - KÜLSŐ MENETES

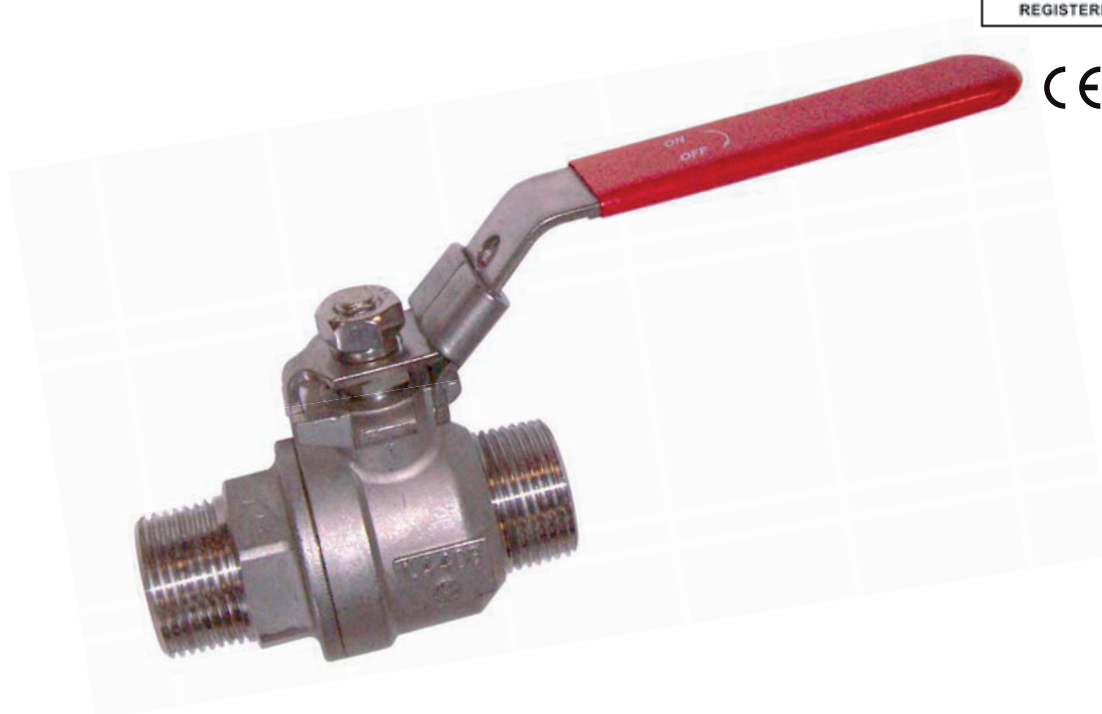

Méret:	DN 3/8"-tól 1"-ig
Végződés:	csatlakozás – BSP csatlakozás
Min. hőmérséklet:	-30°C
Max. hőmérséklet:	+ 180°C
Max. nyomás:	64 Bar
Specifikációk:	Zárható kar Zárszerkezet Szűkített furat

Anyagok: Rozsdamentes acél

SPECIFIKÁCIÓK :


- Szűkített furat
- Zárható kar
- PTFE tömítés
- Zárszerkezet
- Osztatlan gömb
- 2 részes típus

HASZNÁLAT:

- Minden közönséges folyadék esetében
- Min. és max. Átlag Hőmérséklet : -30°C -tól + 180°C-ig
- Max. Átlag Nyomás : 64 bar DN3/4"-ig , 50 bar DN 1" esetén (lásd grafikon)

NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET GRAFIKON (GŐZ KIVÉTELÉVEL):

NYOMÁS

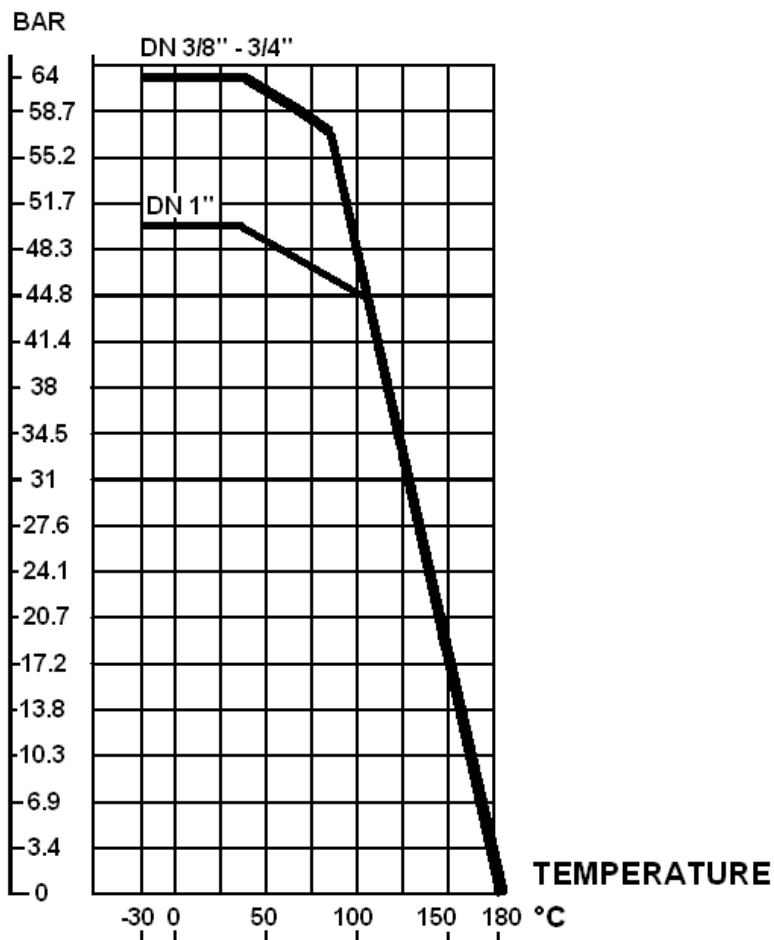



HidroTOM

1152 Budapest, Városcapu u. 3.
Tel./Fax: +361415-0802, -03 Mobil: +36309449620
www.hidrotoom.hu, E-mail: hidrotoom@hidrotoom.hu
5350 Tiszafüred Őz u. 15.

2 RÉSZES GÖMBCSAP PN64 KÜLSŐ - KÜLSŐ MENETES – 709


VÁLASZTÉK:

- Rozsdamentes acél piros laposacél karral DN 3/8" -tól DN 1"-ig

VÉGZŐDÉSEK:

- Csatlakozás / BSP Kúpos csatlakozás

ANYAGOK:

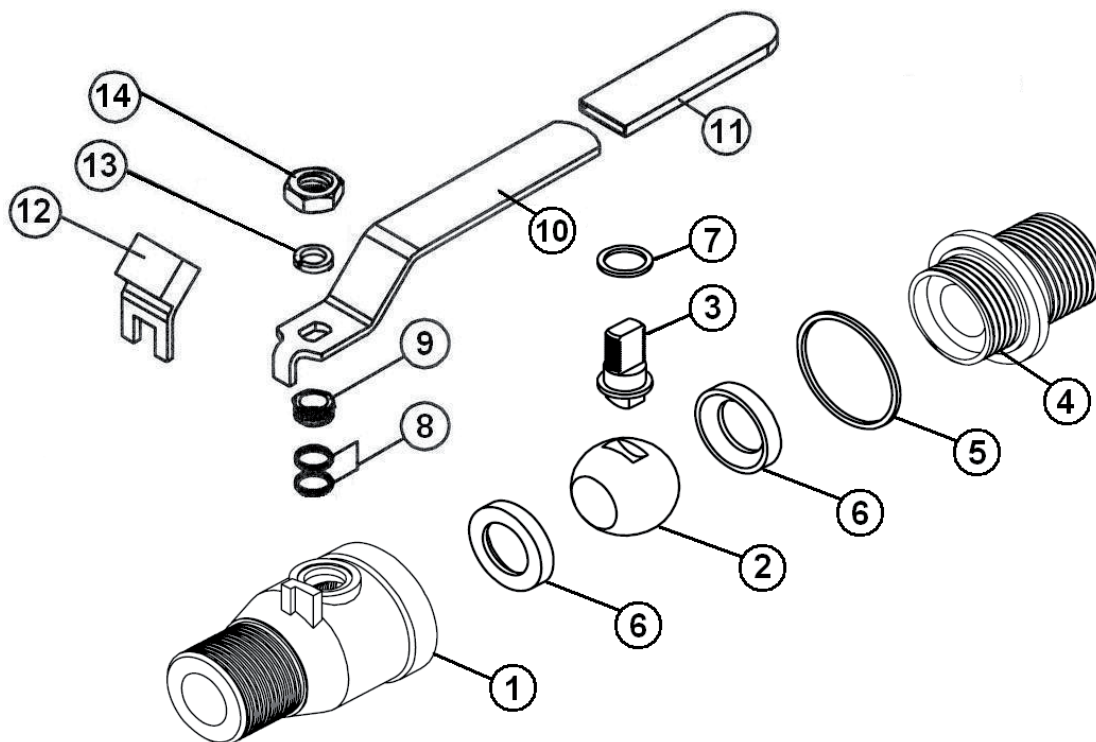


Cikk	Meghatározás	Anyagok
1	Ház	ASTM A351 CF8M
2	Gömb	ASTM A351 CF8M
3	Szelepszár	SS 316
4	Zárófej	ASTM A351 CF8M
5	Ház tömítés	PTFE
6	Ülék	15% üveg erősítésű PTFE
7	Szelepszár tömítés	PTFE
8	Tömítés	PTFE
9	Tömítőanya	SS 304
10	Kar	SS 304
11	Kar burkolat	Plastic
12	Zárszerkezet	SS 304
13	Alátét	SS 304
14	Kar rögzítő anya	SS 304




HidroTOM

1152 Budapest, Városcapu u. 3.
Tel./Fax: +361415-0802, -03 Mobil: +36309449620
www.hidrotoom.hu, E-mail: hidrotoom@hidrotoom.hu
5350 Tiszafüred Őz u. 15.

MÉRET (mm):

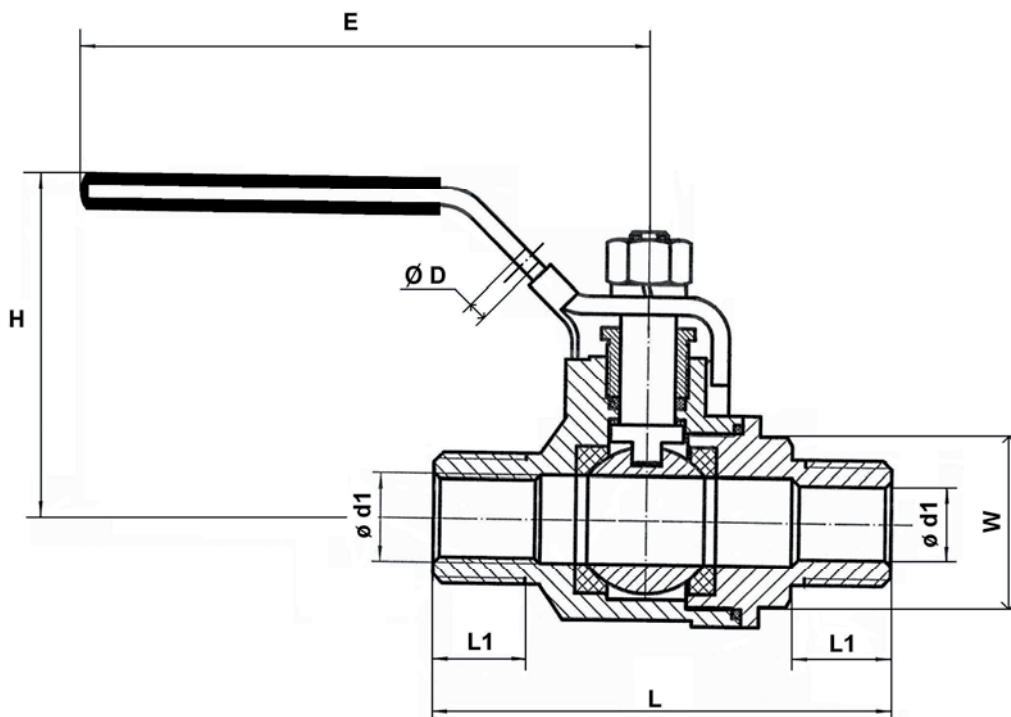


Szelepszár méret:



	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ref. 709	Ø d1	8.5	12.5	17.5	23.5
	L	66	76	86	96
	Ø D	8	8	8	8
	E	81	100	100	148
	H	52	56.5	58.5	74
	L1	11.2	14.7	16.2	19
	W síkon	22	26	32	38
	C	5	6.5	6.5	8
	Ø Y	7	7.5	7.5	9
	Súly (Kg)	0.26	0.33	0.51	0.79

PILLANGÓKAR MÉRET (mm):

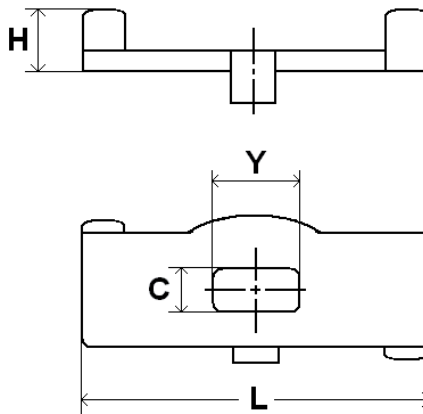

Ref. 983113 (P. típus)

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	55	60	60	70
H	20	22	22	28
C	5	6.5	6.5	8
Y	8	9.5	9.5	11.5



Ref. 983110 (H. típus)

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	52	52	61	71
H	20	20	20	20
C	5	5	6.5	8
Y	8	8	9.5	11.5

FORGATÓNYOMATÉK ÉRTÉKE (Nm biztonsági tényező nélkül):

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
FORGATÓNYOMATÉK(Nm)	2.7	3	4	5

SZABVÁNYOK:

- ISO 9001 szabvány szerinti gyártás
- 97/23/EK IRÁNYELV: EK N° 0036
II. Veszélyességi kategória
- EN 12266 szerinti tesztek
- ISO 228-1 és DIN 2999 szerinti BSP menetes kúpos végződés

FIGYELMEZTETÉS: Az üzembehelyezési útmutató és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a SFERACO nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KARBANTARTÁS

ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTT:

Tisztítsa meg a csővezeték hegesztés, törmelék, forgács és egyéb idegen anyag maradványaitól.
A csővezetéknek tökéletesen illeszkednie kell, rendelkezzen megfelelő támasztékkal, elkerülve így a külső feszülést.

A szelep tömítéséhez kérjük, hogy a szolgáltatási feltételeknek megfelelő terméket használja.
A megfelelő csavar meghúzási nyomatékokat alkalmazza, elkerülve így a végződés sérülését.

TISZTÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

A tisztítás során a szelepeket tartsa zárva, így nem kerül szennyeződés a gömb és a ház közé.
A nyomás alatt végzett tesztek kizárólag tisztított csővezetékben lehet elvégezni.
Nyissa ki részlegesen a szelepet a tesztek elvégzéséhez.
A nyomástereszt nem haladhatja meg az EN 12266-1 szerinti specifikációkat.

KARBANTARTÁS

A szelepet évente 1 -2-szer javasolt (nyit és zár pozícióban) működtetni.

A szelep karbantartásakor győződjön meg róla, hogy nincs nyomás vagy folyadék a csővezetékben,
és, hogy elkülönítette azt. Elég alacsony hőmérsékletet kell biztosítani ahhoz, hogy a működtetés ne legyen kockázatos.
Korrozív folyadék jelenléte esetén állítsa le a berendezést, mielőtt beavatkozik.

Ha a szelep nyomás alatt van:

Ha szivárgást észlel a tömítésnél, enyhén húzza meg, így eláll a szivárgás.